



检测报告

报告编号 SZEPD22071012303613

第 1 页 共 4 页

委托单位 华润电力（深圳）有限公司

受检客户名称 华润电力（深圳）有限公司

受检客户地址 广东省深圳市深汕特别合作区小漠镇

检测性质 委托检测

检测类别 厂界废气（无组织）-氨罐区周边



编制： 胡 如 霞

审核： 黄 瑞 欣

签发： 孙 陆 江

日期： 2022.8.2

深圳市中证安康检测技术有限公司

采样日期：2022 年 07 月 12 日

检测日期：2022 年 07 月 12~13 日




检测报告

报告编号 SZEPD22071012303613 第 2 页 共 4 页

样品信息

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
厂界废气(无组织)	详见表（1）	颜兵徕、毛少慧 钟海兵、梁晟耀	连续	吸收液

附图

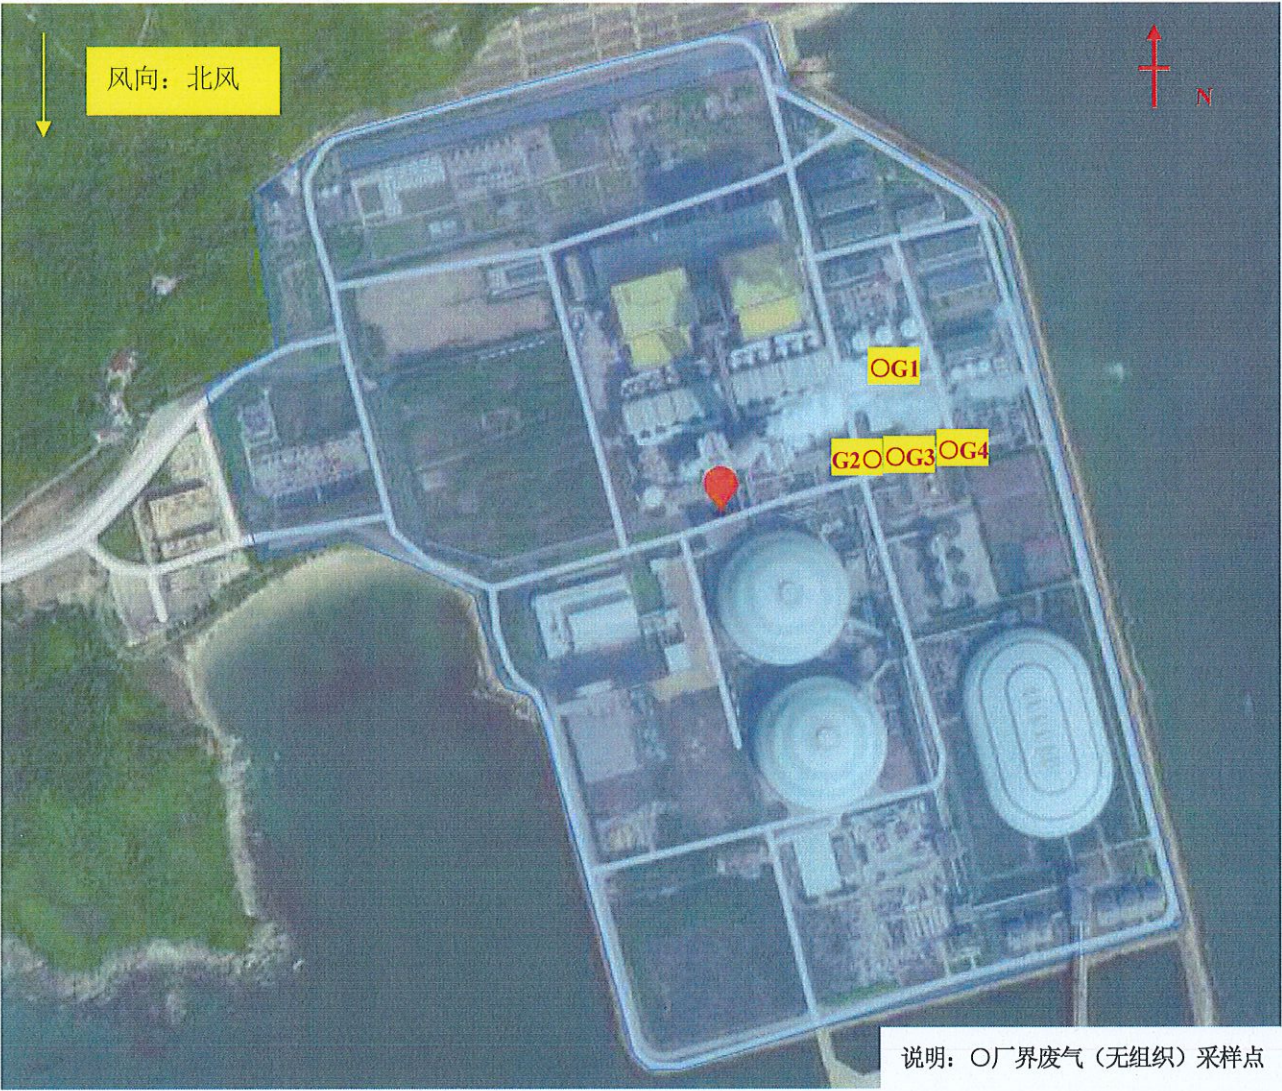

检测报告

报告编号

SZEPD22071012303613

第 3 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界废气(无组织)

检测项目	检测频次	检测结果				监控点浓度最大值	标准限值	单位
		氨罐区周边无组织废气上风向参照点 G1	氨罐区周边无组织废气下风向监控点 G2	氨罐区周边无组织废气下风向监控点 G3	氨罐区周边无组织废气下风向监控点 G4			
氨	第一次	0.39	0.57	0.53	0.50	0.57	1.0	mg/m ³
	第二次	0.31	0.48	0.49	0.48	0.49		mg/m ³
	第三次	0.37	0.42	0.53	0.50	0.53		mg/m ³
	第四次	0.39	0.48	0.50	0.44	0.50		mg/m ³

注: 1.本次检测结果仅对当次采集样品负责;

2.标准限值依据《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1 一级限值。

厂界废气(无组织)气象参数

采样日期	频次	检测点	温度℃	气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
2022.07.12	第一次	G1	37.0	100.3	62	1.8	北
		G2	37.0	100.3	62	1.9	北
		G3	37.0	100.3	62	1.6	北
		G4	37.0	100.3	62	1.5	北
	第二次	G1	35.0	100.3	64	1.7	北
		G2	35.0	100.3	64	1.5	北
		G3	35.0	100.3	64	1.4	北
		G4	35.0	100.3	64	1.5	北
	第三次	G1	32.0	100.3	60	1.8	北
		G2	32.0	100.3	60	1.7	北
		G3	32.0	100.3	60	1.5	北
		G4	32.0	100.3	60	1.4	北
	第四次	G1	30.0	100.3	58	1.8	北
		G2	30.0	100.3	58	1.7	北
		G3	30.0	100.3	58	1.6	北
		G4	30.0	100.3	58	1.6	北

仪器信息

名称	型号	实验室编号
紫外可见分光光度计	UV-7504C	TTE20180011

检测报告

报告编号 SZEPD22071012303613

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
厂界废气（无组织）	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	0.01mg/m ³

2. 检测单位地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区坳背路 15 号第二栋 301。
3. 本报告无深圳市中证安康检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经深圳市中证安康检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况，报告中所附标准限值由客户提供。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束