



202219120999



ATCC 中证检测

检测报告

报告编号

SZEPD22101012303509

第 1 页 共 4 页

委托单位 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

受检客户名称 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

受检客户地址 广东省深圳市深汕特别合作区小漠镇

检测性质 委托检测

检测类别 循环水温排水



编制: 胡如霞

审核: 黄嫣然

签发: 孙陆江

日期: 2022-11-15

深圳市中证安康检测技术有限公司



采样日期: 2022 年 10 月 12 日

检测日期: 2022 年 10 月 12 日


检测报告

报告编号 SZEPD22101012303509 第 2 页 共 4 页

样品信息

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
循环水温排水	详见表（1）	张晓、丘少荣、钟海兵、 毛少慧、吴英俊、梁晟耀	瞬时	详见表（1）

附图

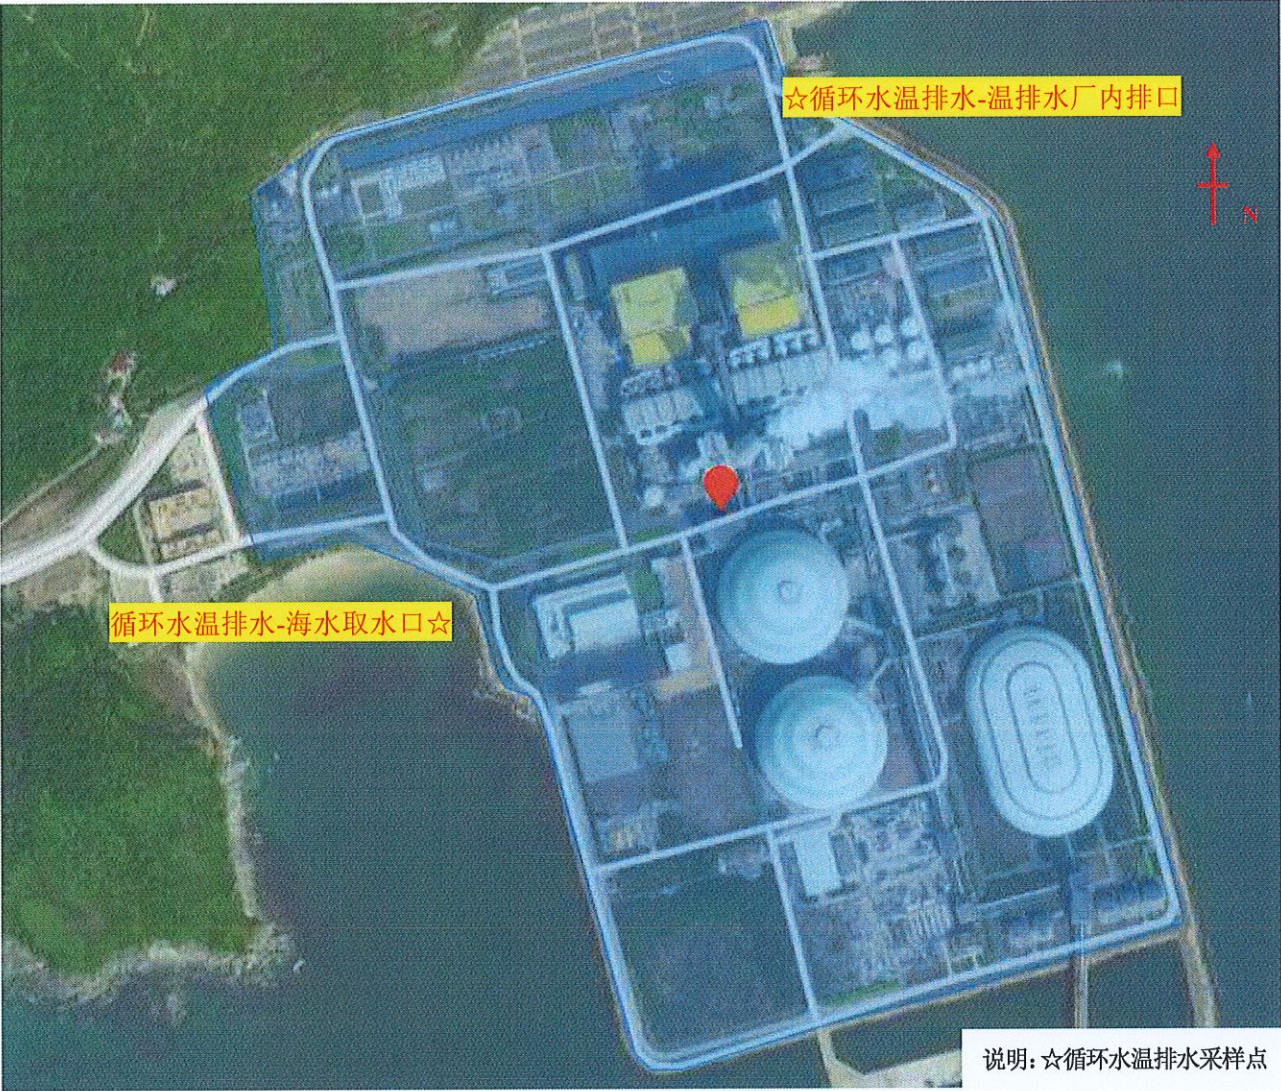

检测报告

报告编号

SZEPD22101012303509

第 3 页 共 4 页

检测结果:

(1) 循环水温排水

检测点	检测时间	检测频次	结果	
			水温（℃）	余氯（mg/L）
循环水温排水（海水取水口）	13:49	第一次	25.4	/
	16:29	第二次	25.8	/
	17:41	第三次	25.2	/
	均值		25.5	/
循环水温排水（温排水厂内排口）	13:50	第一次	28.7	0.04
	16:31	第二次	29.2	0.09
	17:43	第三次	28.5	0.12
	均值		28.8	0.08
温升			3.3	--
标准限值			8.0	0.2

注: 1.采样方式为瞬时采样, 只对当时采集的样品负责;

2.标准限值由客户提供;

3.“/”表示未对该项目作检测要求。

仪器信息

名称	型号	实验室编号
余氯、总氯测定仪	pocket colorimeter II	TTE20160068
便携式多参数分析仪	DZB-712	TTE20210052

检测报告

报告编号

SZEPD22101012303509

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
循环水温排水	水温	《水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991	/
	余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法》HJ 586-2010	0.04mg/L

2. 检测单位地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区坳背路 15 号第二栋 301。
3. 本报告无深圳市中证安康检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经深圳市中证安康检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况，报告中所附标准限值由客户提供。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束