



检测报告

202419122316

TCWY 检字(2024)第 0306017 号

项目名称: 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

委托单位: 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

检测类别: 委托检测

编制: 彭海琪

校核: 刘永清

审核: 王东浩

签发: 冯志军

签发日期: 2024 年 03 月 08 日

同创伟业(广东)检测技术股份有限公司

TONG CHUANG WEI YE (GUANG DONG) TEST TECHNOLOGY CO., LTD

地址: 中新广州知识城永九快速以西、信息一路以南联东U谷项目第1期1号楼10层 全国服务热线: 400-6262-735

电话: 020-82006512

传真: 020-82006513

官网: www.gdtcw.com

编制说明

一、本公司保证检测的公正性、准确性、科学性和规范性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。

三、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

四、报告无编制人、校核人、审核人、签发人签名，涂改或未盖本公司检测专用章和骑缝章均无效。

五、未经本公司书面同意，不得部分复制报告。

六、对检测报告有异议，请于收到检测报告之日起 10 日内向本公司提出，逾期不受理。



一、检测信息

委托单位	深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司
委托地址	广东省汕尾市海丰县小漠镇
项目名称	深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司
采样地址	广东省汕尾市海丰县小漠镇
检测类别	委托检测
采样时间	2024 年 03 月 06 日
采样人员	黄力、欧文浩
检测时间	2024 年 03 月 06 日
检测人员	黄力、欧文浩
报告日期	2024 年 03 月 08 日

二、检测方法、检出限、主要仪器及采样技术规范

表 1 检测方法、检出限、主要仪器

类别	项目	检测方法	检出限	主要仪器
有组织废气	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		林格曼烟气黑度图

表 2 采样技术规范


类别	采样技术规范
有组织废气	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996
	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007

三、检测结果

表 1 有组织废气检测结果

采样位置	检测项目	检测结果					标准限值
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值	
2 机组烟囱废气排放口	烟气黑度（级）	<1	<1	<1	<1	<1	1
样品状态	完好无损。						
环境条件	天气状况：晴 风向：东北 风速：2.1m/s						
治理设施及运行情况	石灰石浆脱硫+喷氨脱硝+静电除尘+湿式除尘，运行正常。						
备注	1、烟囱高度为 240m； 2、标准限值参考《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表 2 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉），标准由客户提供，仅供参考； 3、检测布点图见附图。						

附图：检测布点图

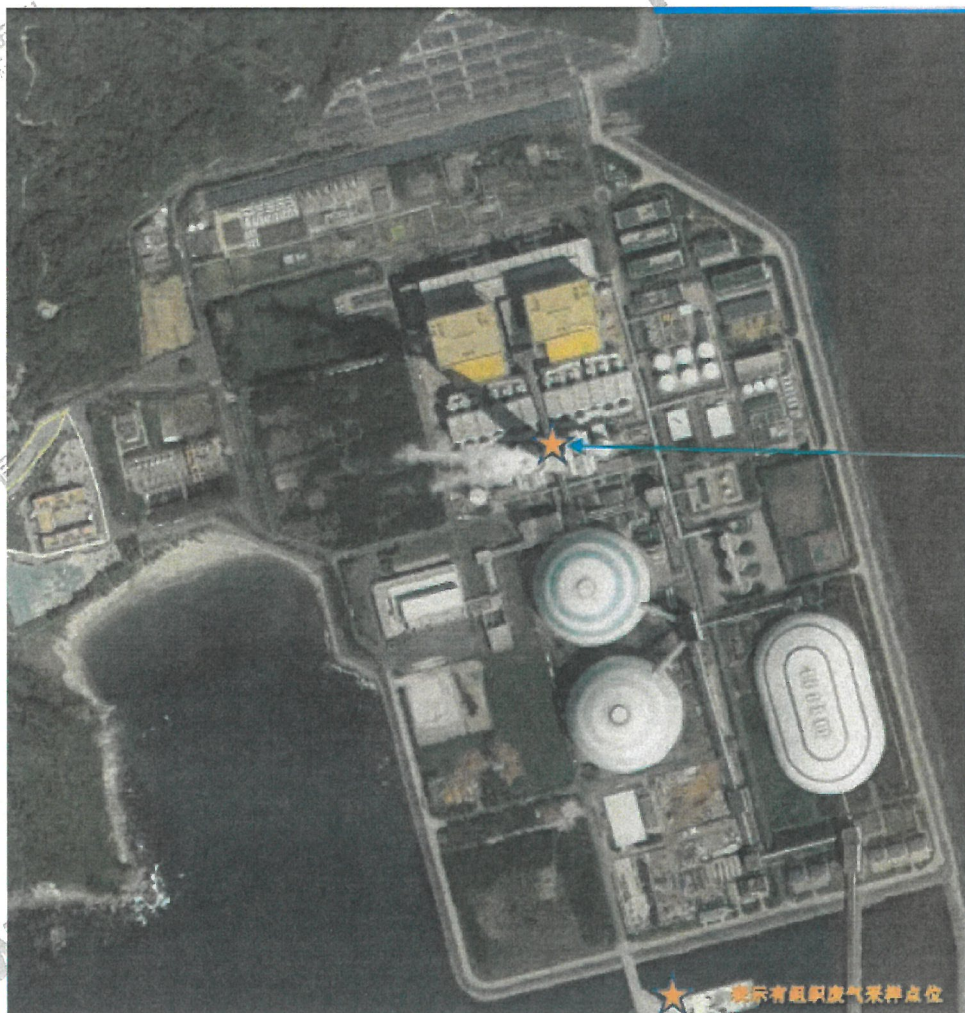

报告结束

同创伟业(广东)检测技术股份有限公司

TONG CHUANG WEI YE (GUANG DONG) TEST TECHNOLOGY CO., LTD

地址：中新广州知识城永九快速以西、信息一路以南联东U谷项目第1期1号楼10层

全国服务热线: 400-6262-735

电话: 020-82006512

传真: 020-82006513

官网: www.gdtcw.com

第 2 页 共 2 页